


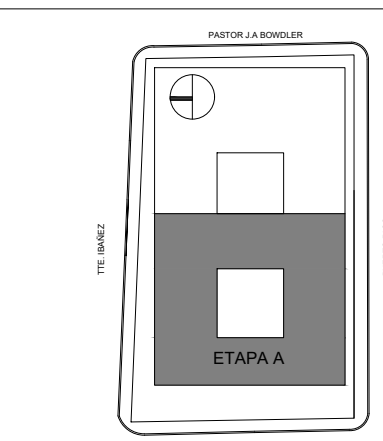

	UNIDAD CONDENSADORA DAIKIN A PROVEER
	UNIDAD CONDENSADORA DAIKIN EXISTENTE
	VENTILADOR CENTRIFUGO 800 RPM
	GABINETE FILTRADO (02-04) AREA EXTERIOR
	VENTILADOR EN LINEA MONOFASICO
	ROOF TOP EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN A PROVIDER
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR DAIKIN EXISTENTE
	UNIDAD INTERIOR "CASSETTE" DAIKIN EXISTENTE
	CANERÍA COBRE NILEA LIQUIDO 4XG VRV
	CONDO CH. DAIKIN SEGUN REPORTS
	CONDO CH. GVALY IMPULSION CALIACION
	CONDO CH. GVALY RETORNO
	CONDO CH. GVALY EXTRACION AREA EXT C/ABLACION
	CONDO CH. GVALY EXTRACION ALAS JUICOS
	CONDO CH. GVALY EXTRACCION SANTAMARTOS
	REJA INYECCION DOBLE DEFLEXION SIREG
	REJA RETORNO ALLETAS FLUA 45°
	DIFUSOR PLACA 64x60 INYECTOR MED ARO SIND PLANO
	DIFUSOR PLACA 64x60 RETORNO MED ARO SIND PLANO
	REJA INYECCION DOBLE DEFLEXION SIREG
	REJA RETORNO ALLETAS FLUA 45°
	REJA RETORNO ALLETAS FLUA 45°
	REJA EXTRACCION ALLETAS FLUA 45°
	CONDO. FLEXIBLE (CABLE, IMPULSION AREA FILTRADO)
	PLENO RETORNO UNDO INT CON ACCESO FILTRADO
	REPORTE PLANO
	CANALIZACION Y CABLEADO A UNIDADES EXTERIORES

TODAS LAS CANTIDADES, SUPERFICIES Y DIMENSIONES AQUÍ DESCRITAS SON INDICATIVAS Y A LOS FINES DE COTIZACIÓN DE LA OBRA, LAS MISMAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN SU TOTALIDAD EN OBRA, BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESTOS TRABAJOS A FIN DE COMPLETAR LAS CARPINTERÍAS ESTÁN TODOS INDICADOS Y REFERENCIADOS EN LA PLANILLA DE DETALLE CORRESPONDIENTE.

AREA DE INFRAESTRUCTURA Y

AREA DE INFRAESTRUCTURA Y
ARQUITECTURA


OBRA: COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD CID

LUGAR: CIPOLLET

PLANO: IT-PROYECTO-PB	ESCALA 1:1
-----------------------	------------




ARCHIVO: C-ICC-IT-PROYECTO

ARCHIVE: 5555_H1 PROTESTS

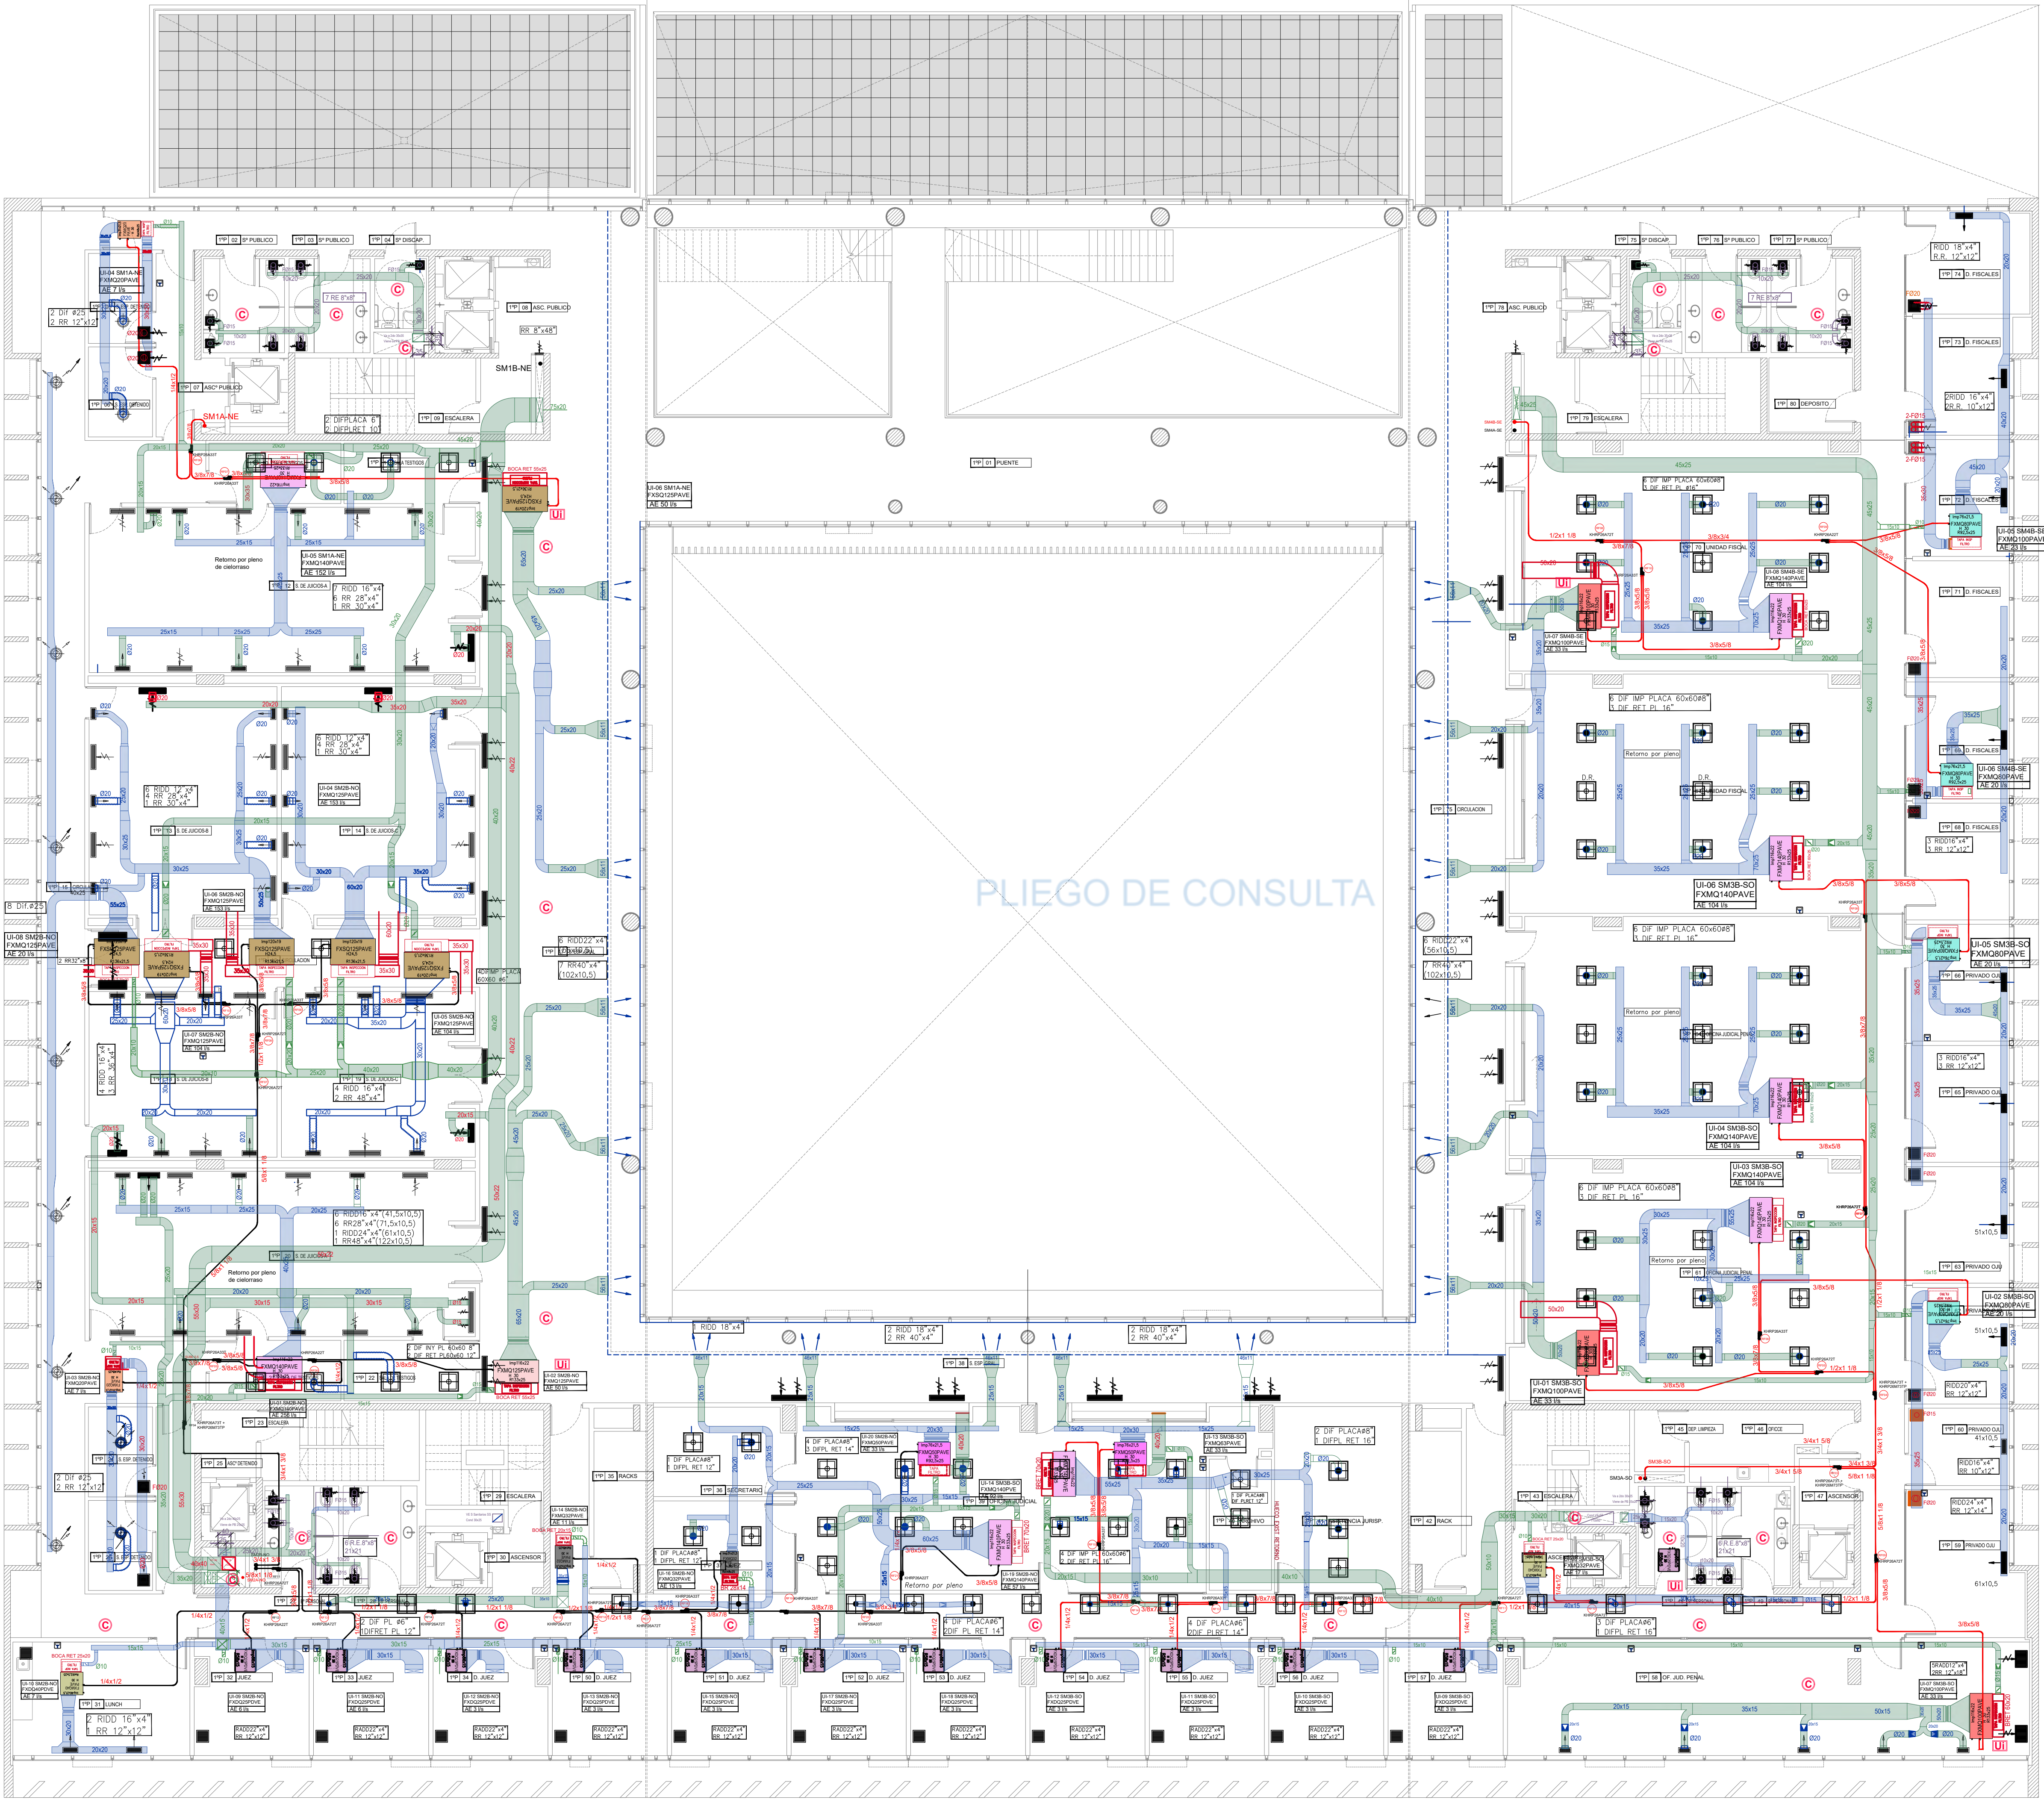

TAASS1- TABLERO SUBSUELO VENTILACION COCHERA (RAMPA NORTE)

TAASS2- TABLERO SUBSUELO INYECCION CONSULTORIOS (RAMPA SUR)

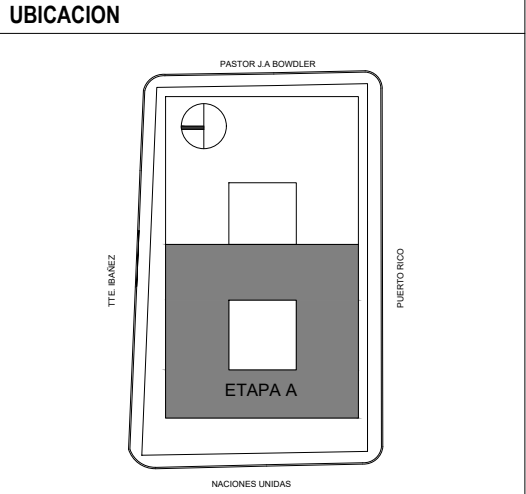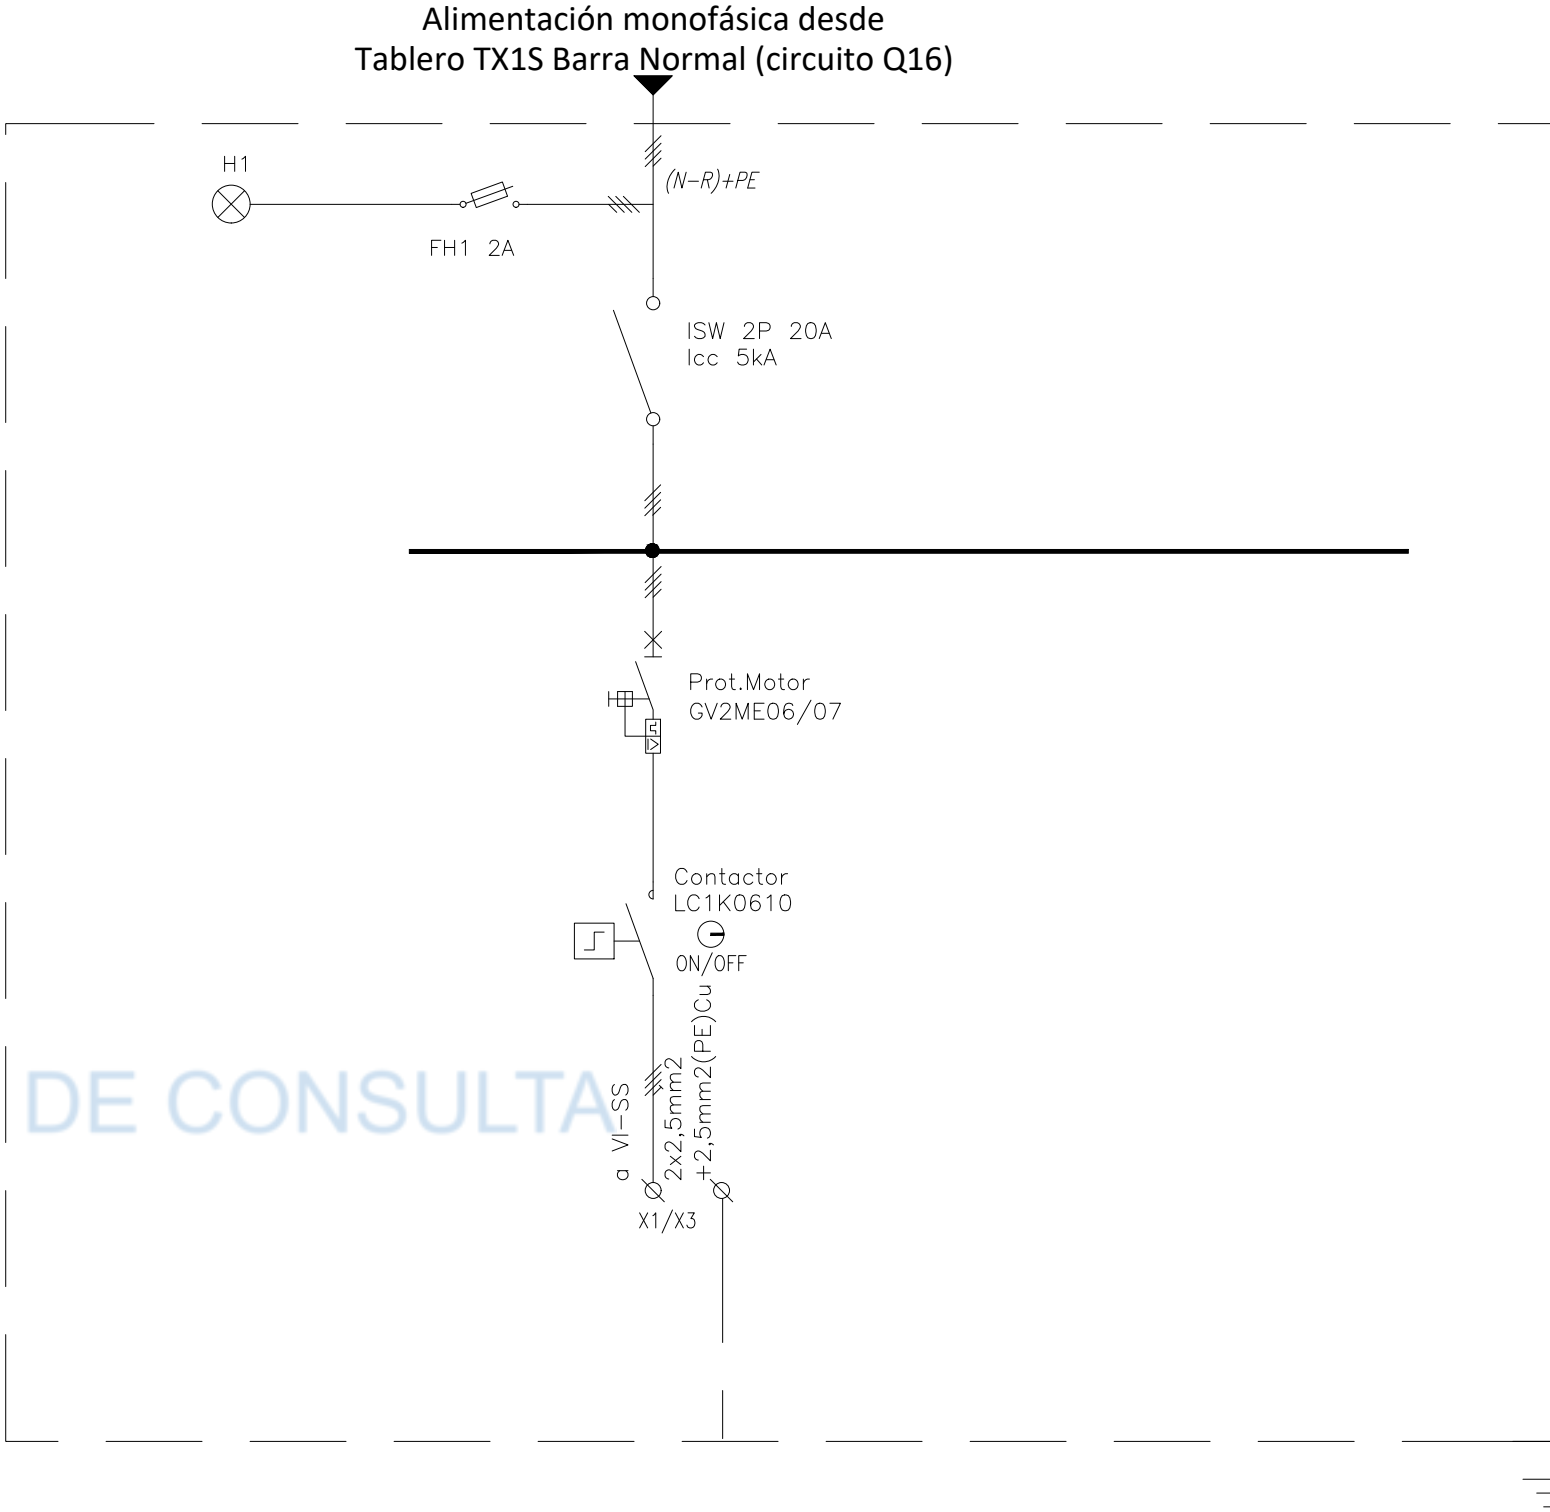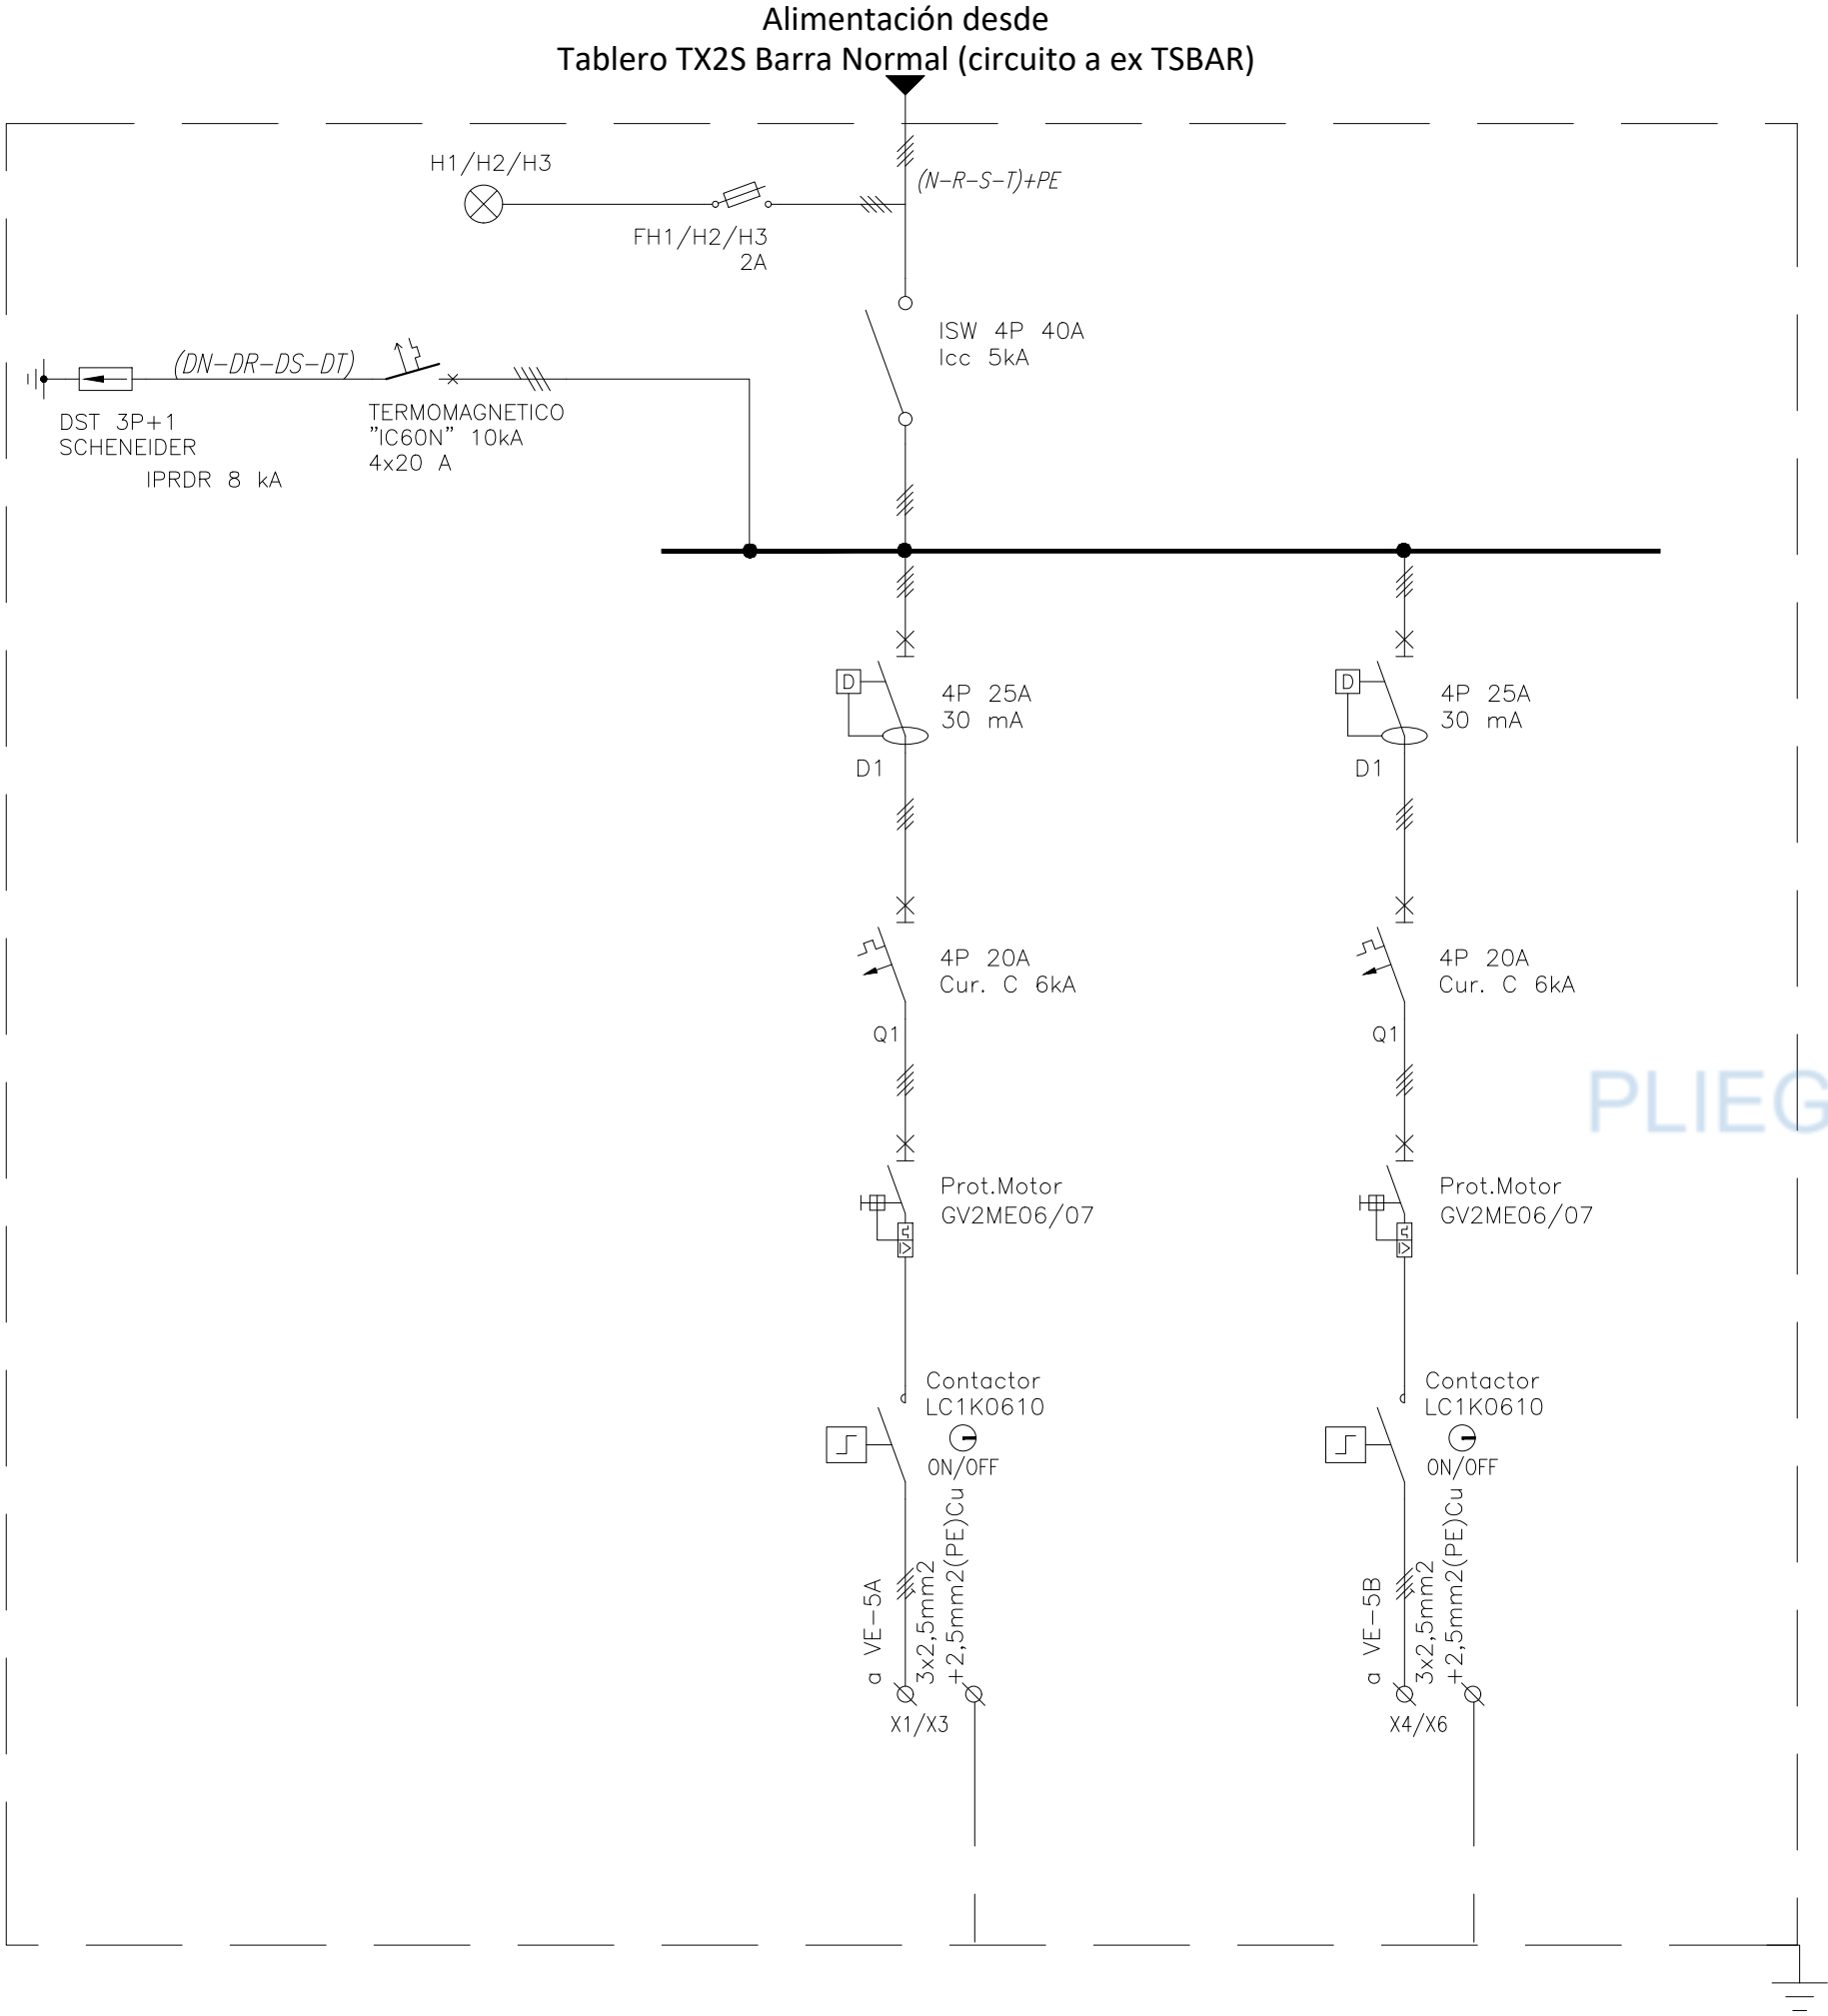


SIMBOLOGIA

REFERENCIAS


NOTAS

TAA1- TABLERO AZOTEA AA+VENTILACION (SM3-SO)

Alimentación desde
Tablero Principal Barra Normal (N)

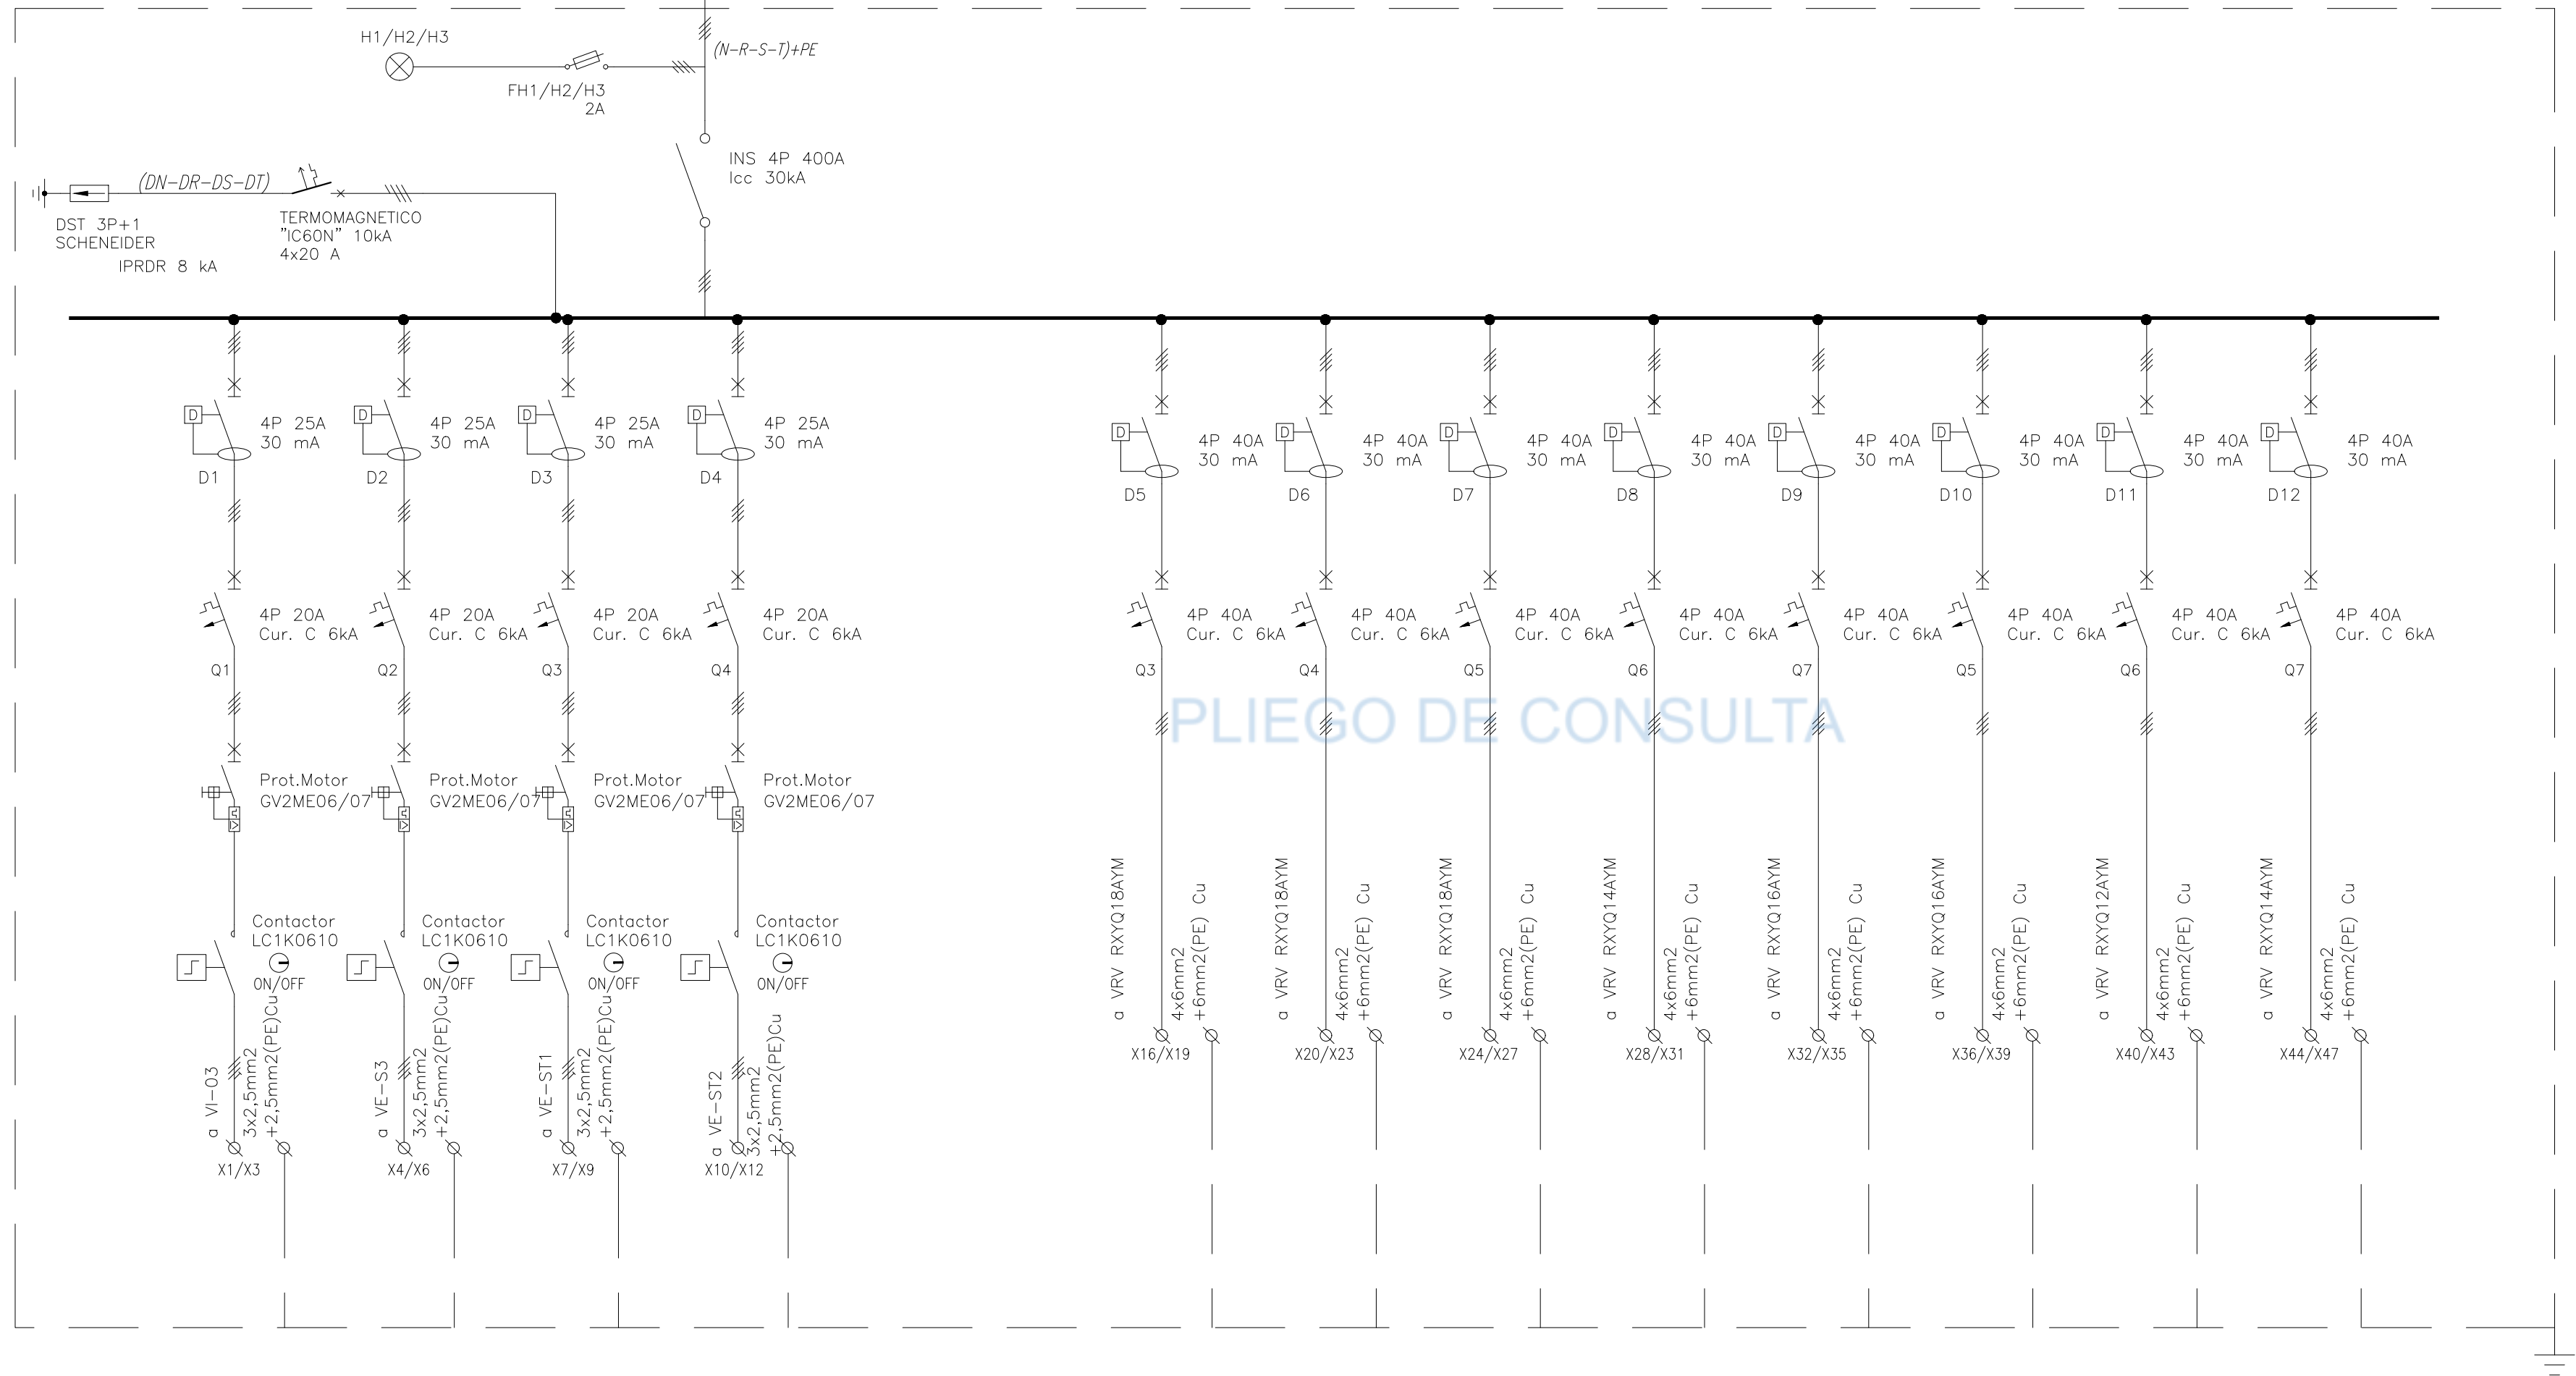

UBICACION

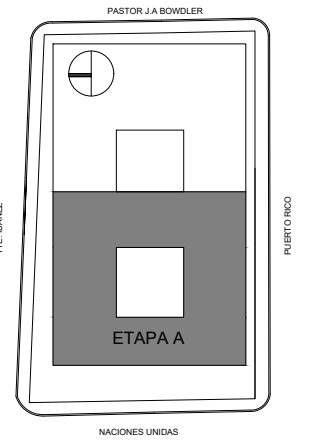

SIMBOLOGIA

REFERENCIAS

NOTAS

PODER JUDICIAL
RIO NEGRO

AREA DE INFRAESTRUCTURA Y
ARQUITECTURA

OBRA: COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD CIPOLLETTI



LUGAR: CIPOLLETTI

PLANO: ESQUEMA UNIFILARES_IT

ARCHIVO: CJCC_IE_UN-TERMOMECANICA



TAA2- TABLERO AZOTEA AA+VENTILACION (SM2-NO)

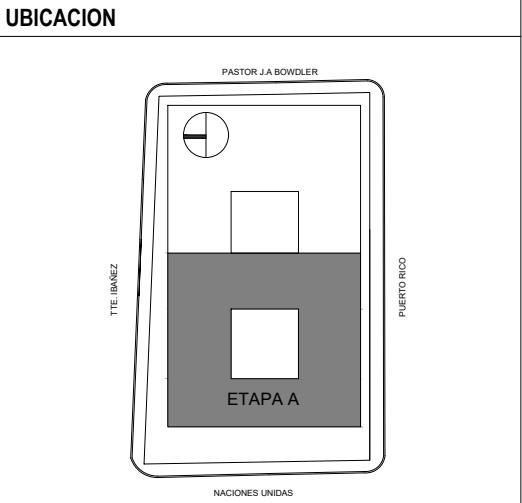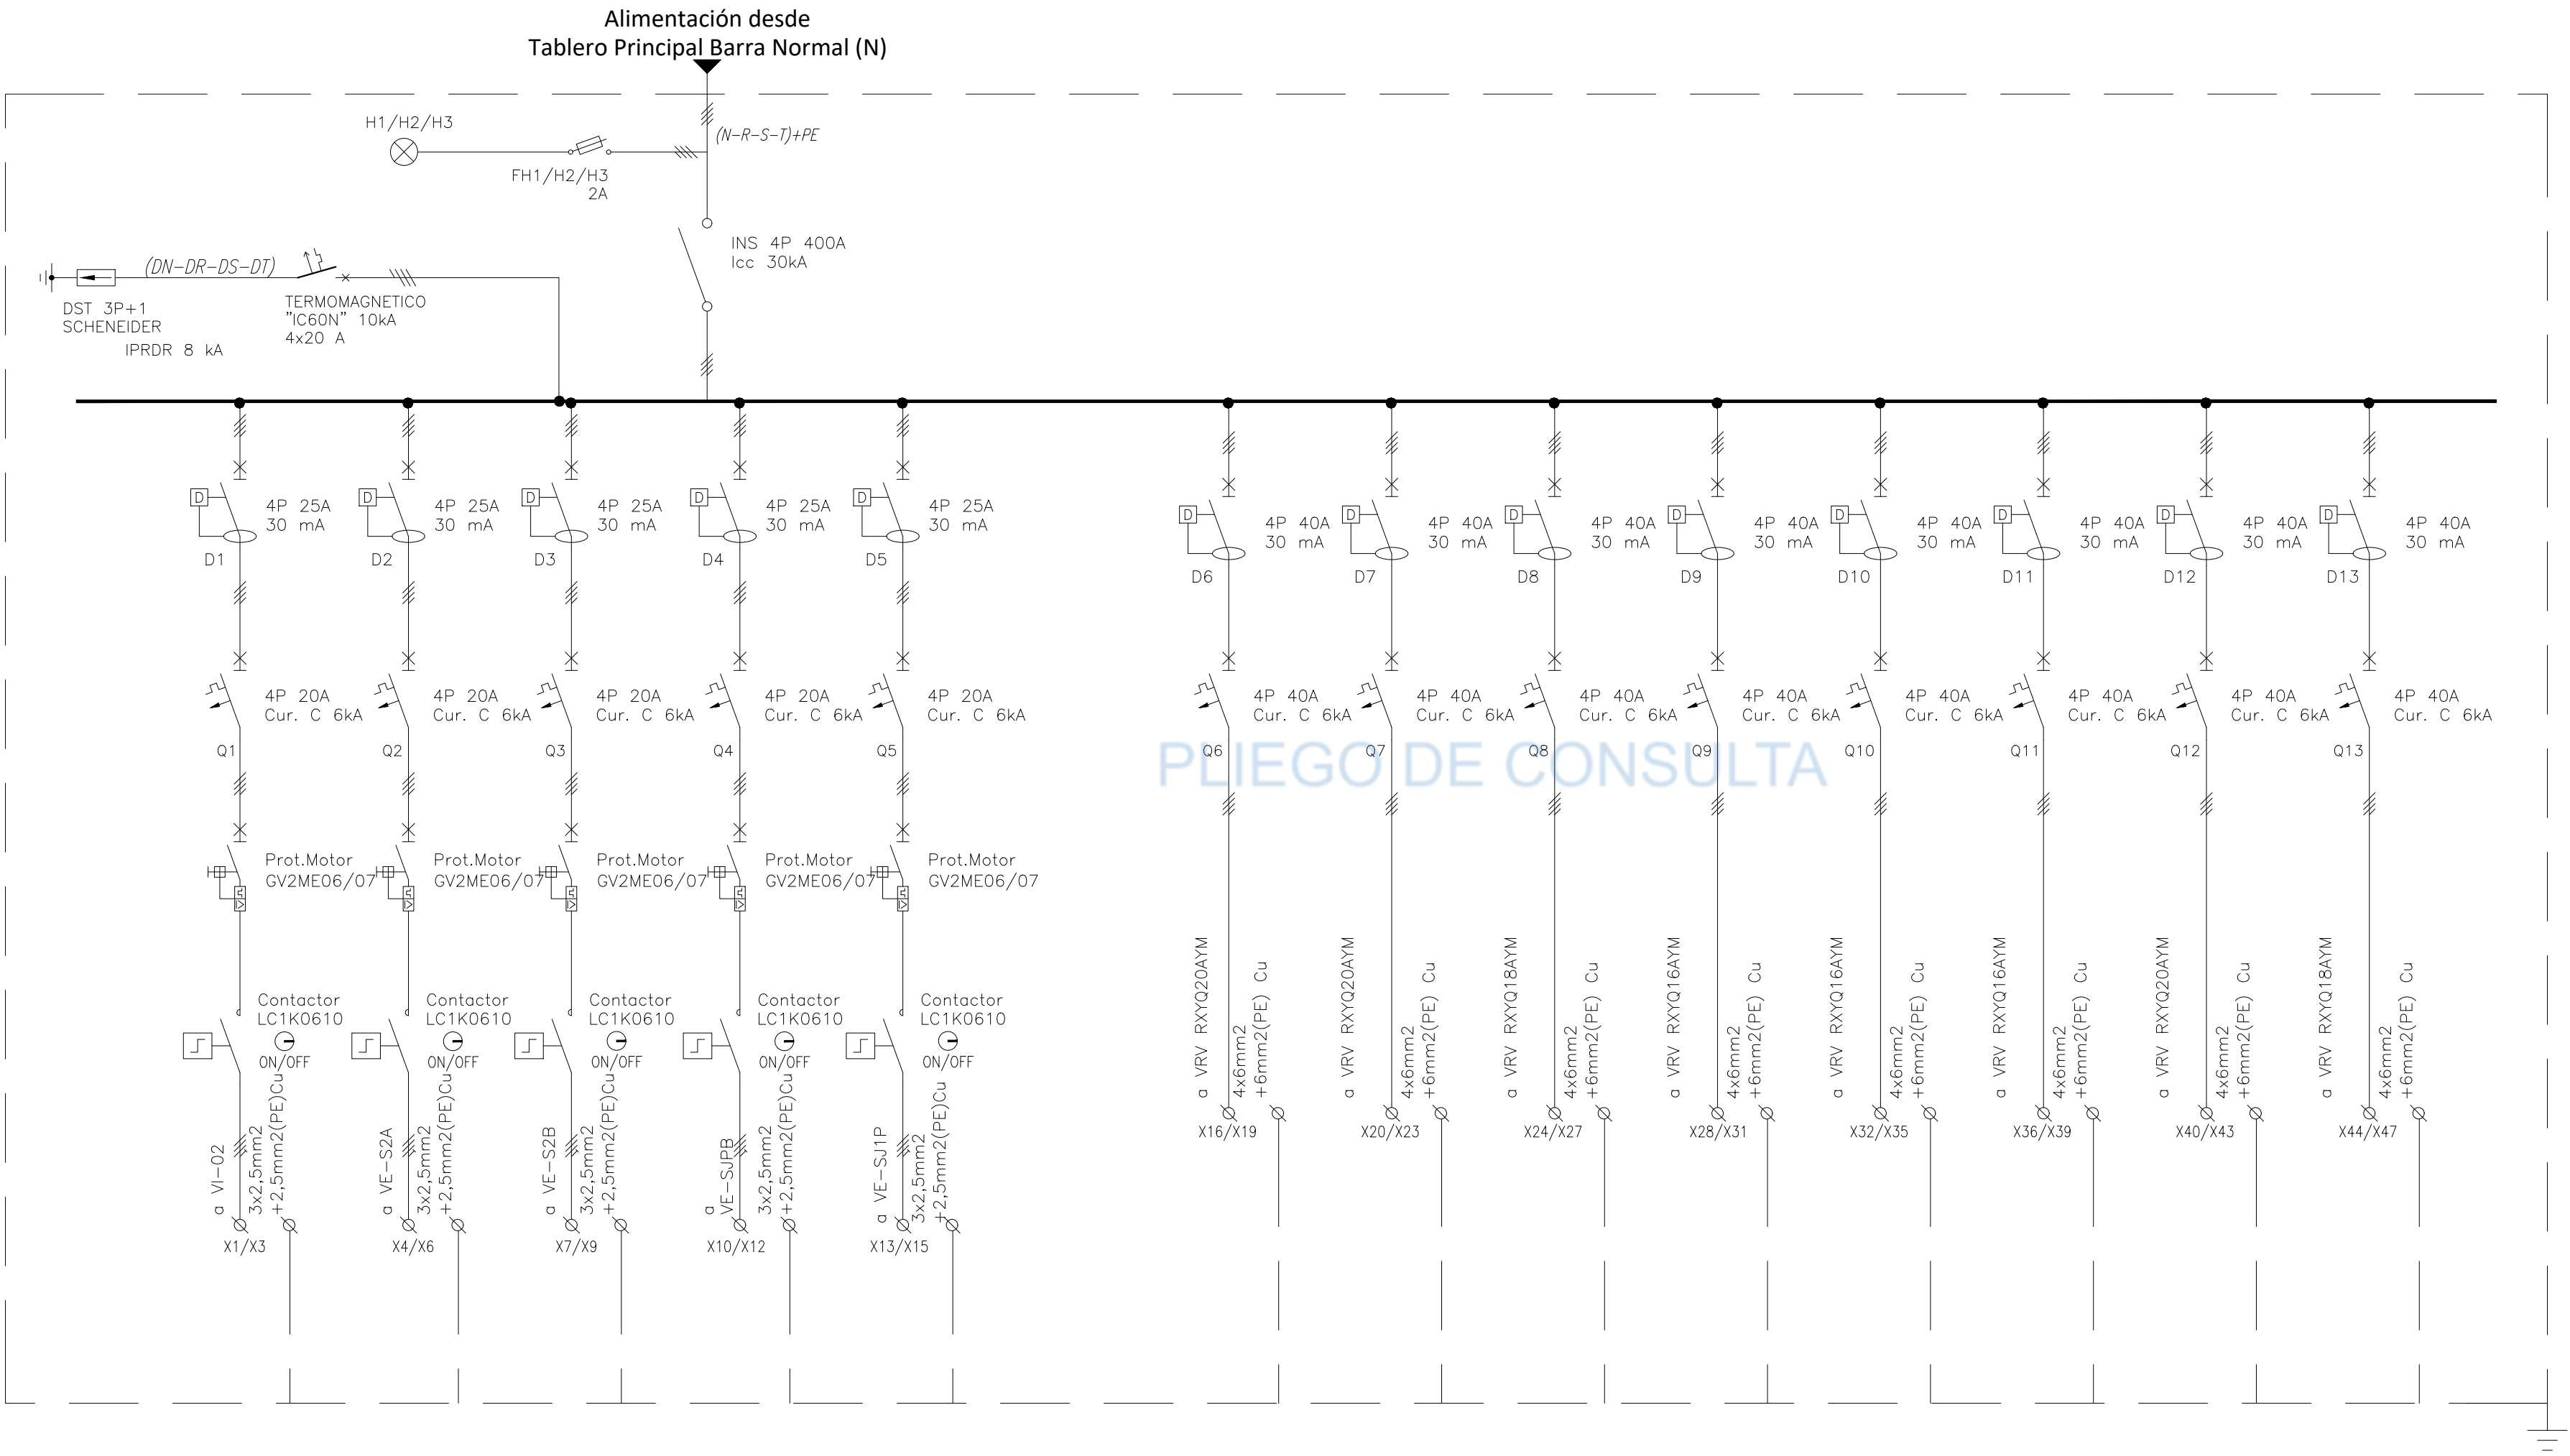

SIMBOLOGIA

REFERENCIAS

NOTAS

Alimentación desde
Tablero Principal Barra Normal (N)

H1/H2/H3

FH1/H2/H3
2A

(N-R-S-T)+PE

INS 4P 250A
Icc 30kA

(DN-DR-DS-DT)

DST 3P+1
SCHNEIDER
IPRDR 8 kA

TERMOMAGNETICO
"IC60N" 10kA
4x20 A

4P 25A
30 mA

D1

4P 25A
30 mA

D2

4P 20A
Cur. C 6kA

Q1

Prot. Motor
GV2ME06/07

Contactor
LC1K0610

ON/OFF

α VI-04
3x2,5mm²
+2,5mm²(PE)Cu

X1/X3

4P 40A
30 mA

D3

4P 40A
30 mA

D4

4P 40A
Cur. C 6kA

Q3

α VRV RXYQ18AYM
4x6mm²
+6mm²(PE) Cu

X11/X14

4P 40A
30 mA

D5

4P 40A
Cur. C 6kA

Q4

α VRV RXYQ18AYM
4x6mm²
+6mm²(PE) Cu

X15/X18

4P 40A
30 mA

D6

4P 40A
Cur. C 6kA

Q5

α VRV RXYQ16AYM
4x6mm²
+6mm²(PE) Cu

X19/X22

4P 40A
30 mA

D7

4P 40A
Cur. C 6kA

Q6

α VRV RXYQ16AYM
4x6mm²
+6mm²(PE) Cu

X23/X26

4P 40A
30 mA

D7

4P 40A
Cur. C 6kA

Q7

α RT2
UATYQ450WCY1
4x6mm²
+6mm²(PE) Cu

X27/X30

PLIEGO DE CONSULTA




OBRA: COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD CIPOLLETTI

PLANO: ESQUEMA UNIFILARES_IT


PLANO: ESQUEMA UNIFILARES_IT	ESCALA S/E
------------------------------	------------

ARCHIVO: CJCC IE UN-TERMOMECANICA

TAA21- TABLERO AZOTEA AA+VENTILACION (SM1-NE)

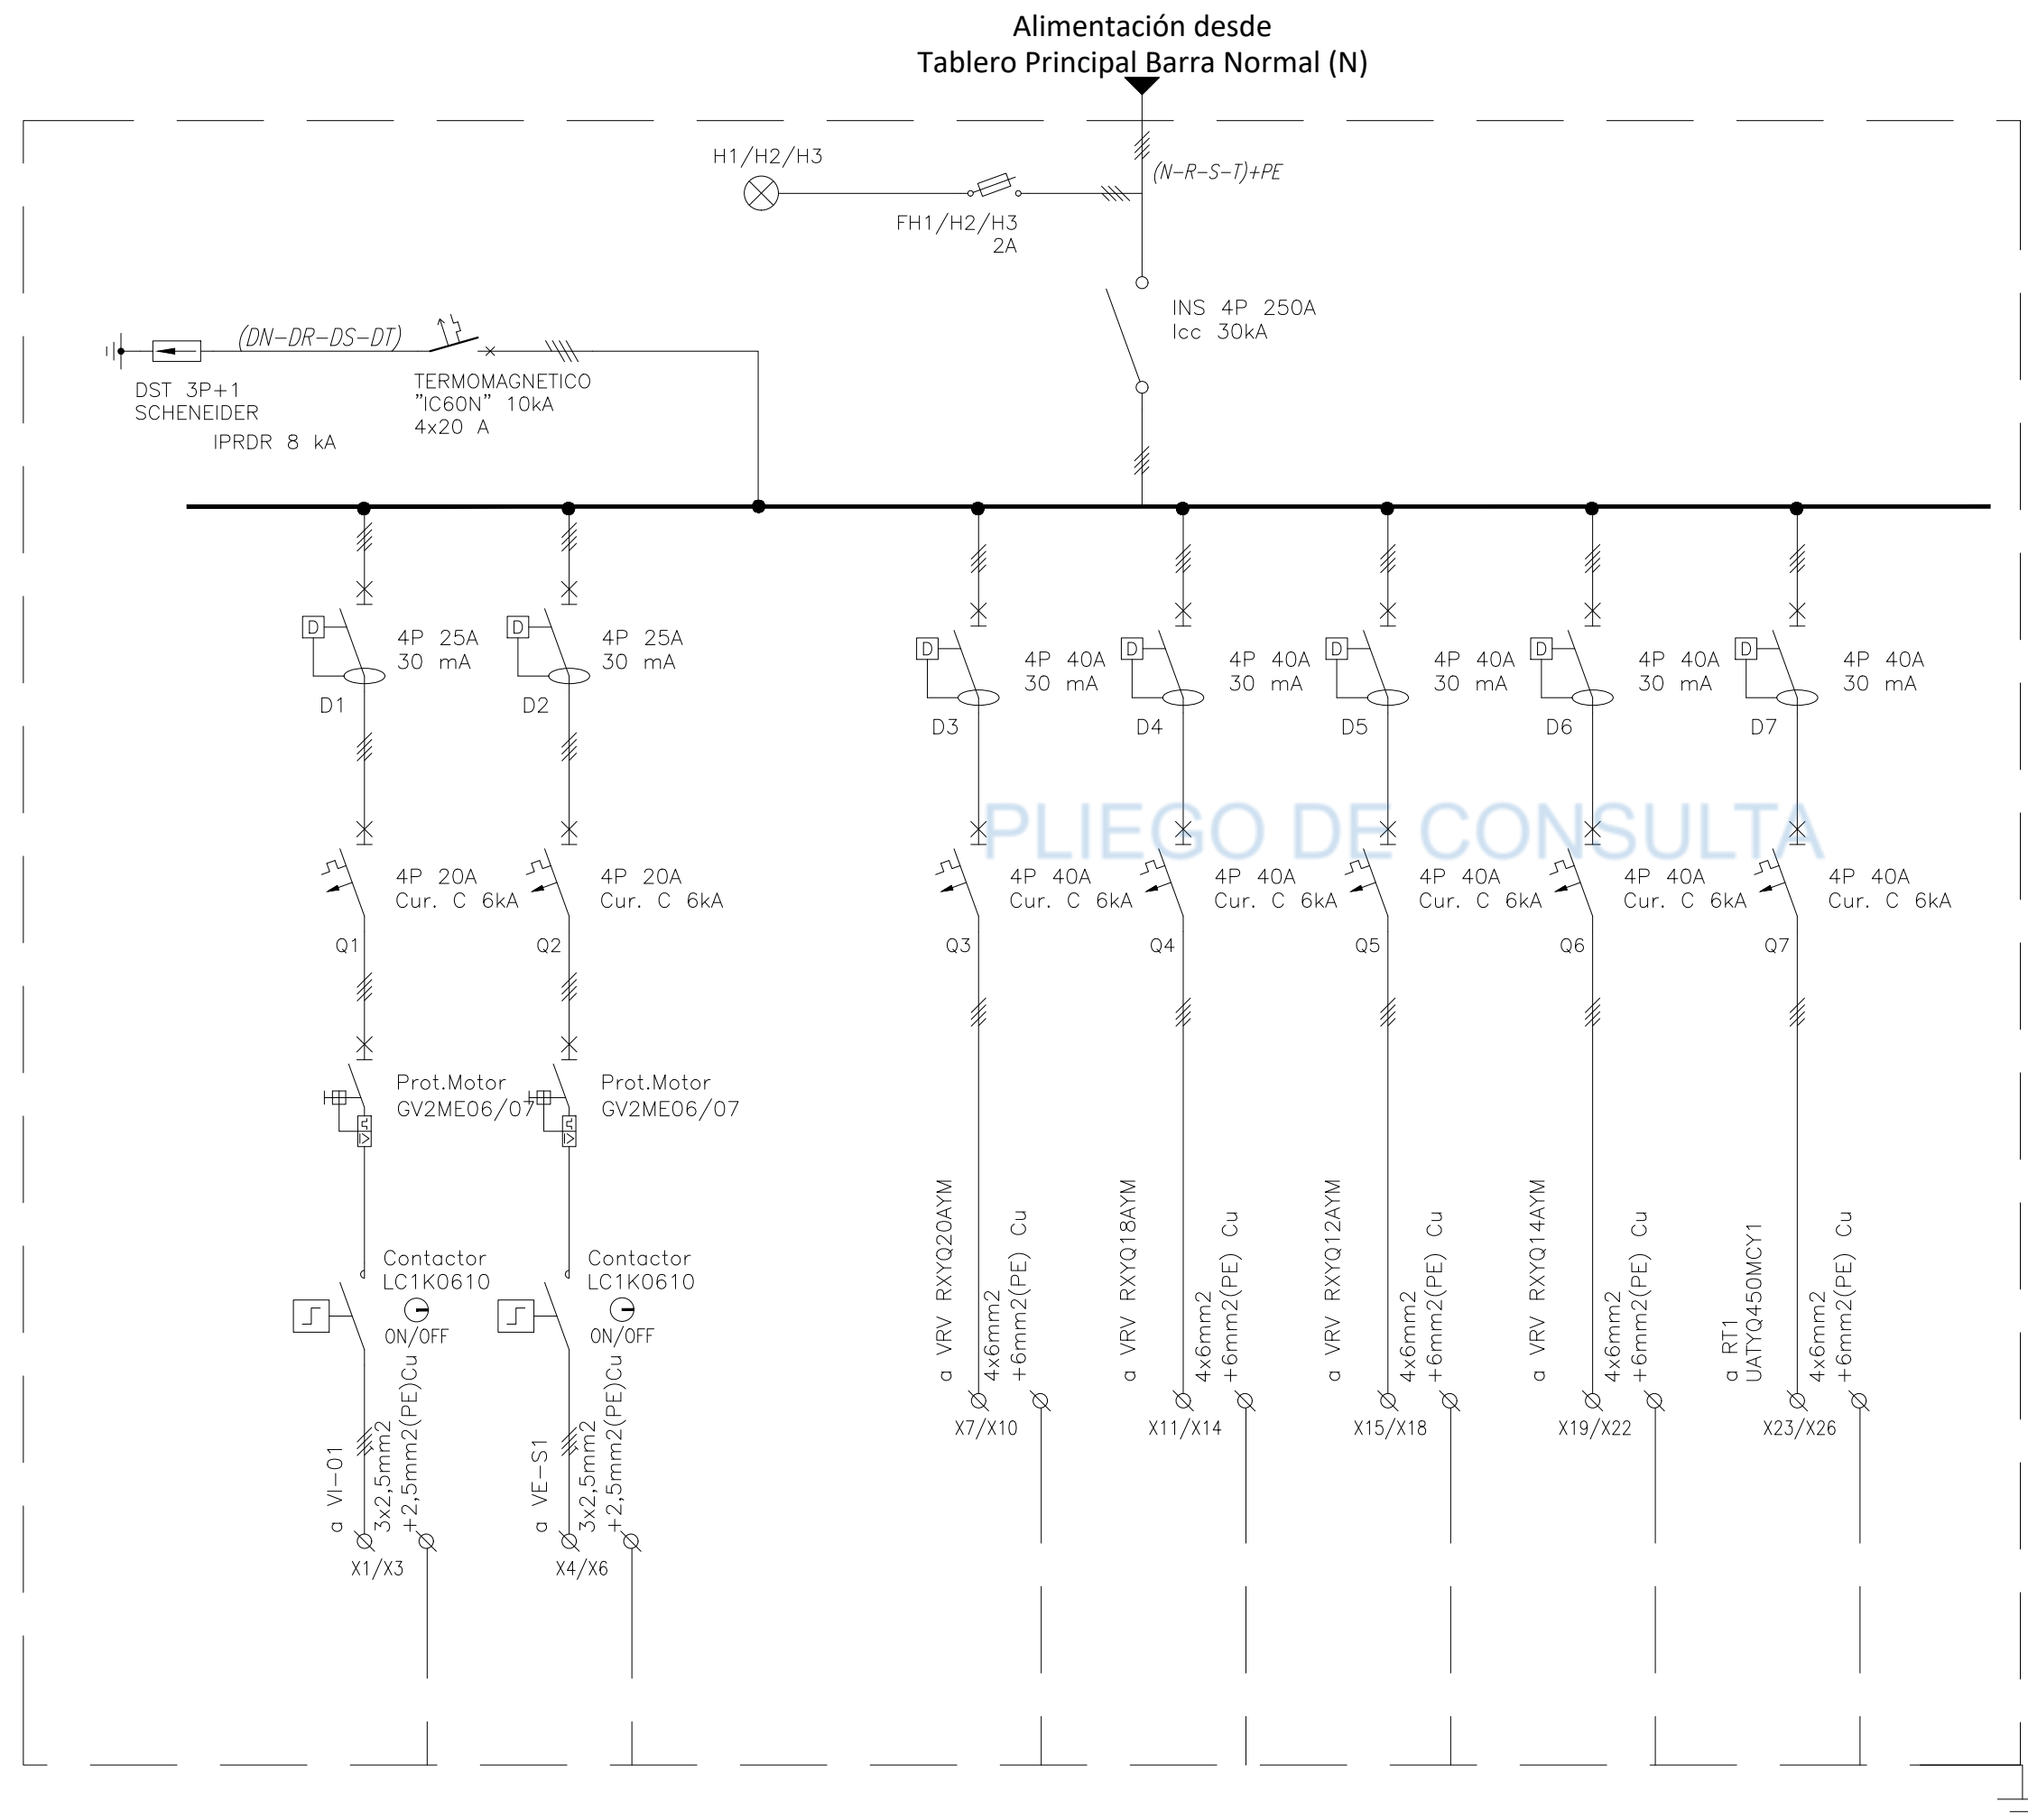

UBICACION

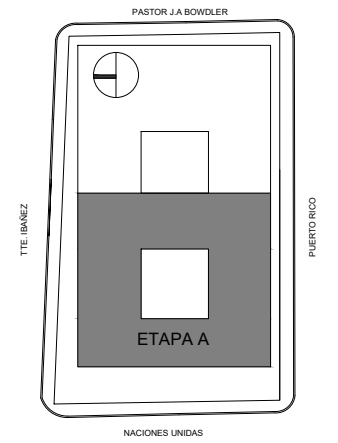

SIMBOLOGIA

REFERENCIAS

NOTAS

PODER JUDICIAL RIO NEGRO	
-----------------------------	--

AREA DE INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA

OBRA: COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD CIPOLLETTI

LUGAR: CIPOLLETTI

PLANO: ESQUEMA UNIFILARES_IT

ESCALA S/E

